


● 姿図・寸法

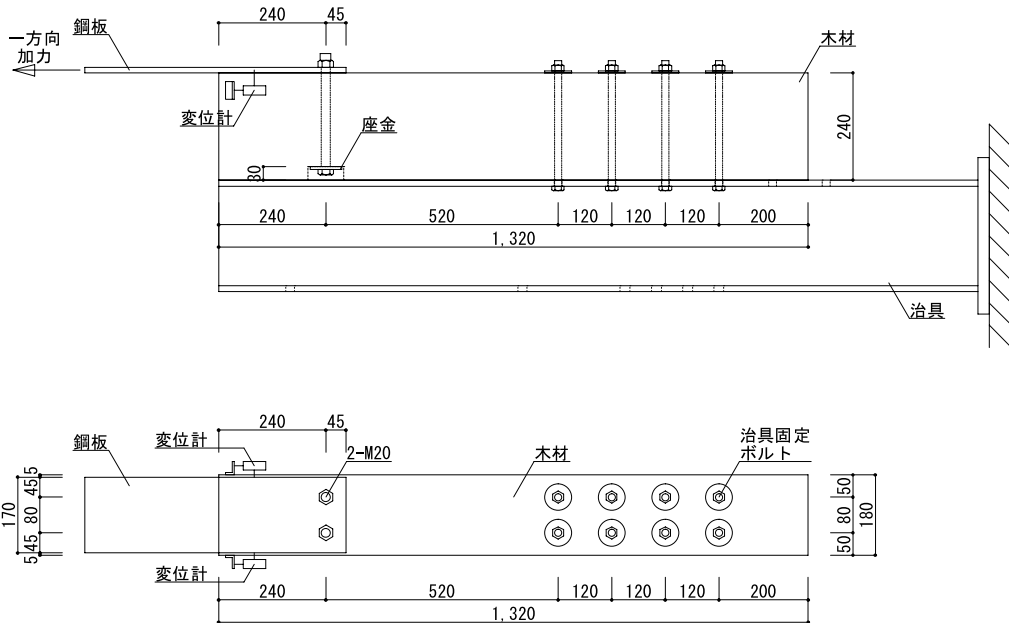

【使用材料】

木材：180mm × 240mm (JAS 構造用集成材 (同一等級構成)、E95-F315、カラマツ)、座堀深さ 30mm、ボルト孔 φ 21.5mm

接合具：M20 ボルト (強度区分 4.8) × 2 本、木部挿入長さ 210mm

鋼板：厚さ 12mm、材質 SS400、ボルト孔 φ 21.5mm

座金：φ 70mm、厚さ 6mm、材質 SS400

● 適用条件

「木質構造設計規準・同解説—許容応力度・許容耐力設計法—」の「602.2 ボルト接合」の規準を準用する。

● 概要

カラマツ同一等級構成集成材 E95-F315 に直径 20mm のボルトを 2 本用いた 1 面せん断の鋼板添え板ボルト接合部である。同仕様の逆方向に力が作用する場合の 2 面せん断の接合部と同等の剛性および降伏耐力となる最小のボルト木部挿入長さが 210mm であるため、240mm せいの木材に 30mm の座堀を設けてボルト木部挿入長さを 210mm としている。

● 接合具 (メーカー、入手方法等)

M16 ボルト (強度区分 4.8)

● 問い合わせ先

—

● 理論式

「木質構造設計規準・同解説—許容応力度・許容耐力設計法—」の「602 曲げ降伏型接合具を用いた接合」に従って、鋼板添え板ボルト接合による 1 面せん断接合部の剛性、短期許容せん断耐力を計算することが出来る。剛性は、「木質構造接合部設計事例集」の「2.3.3 接合部 [全体] の設計用許容せん断耐力の算定」の項に従って、ボルトとボルト孔のクリアランスを考慮して補正する必要がある。

● 計算式

—

●モデル化


木質構造の接合部の耐力を実験により求める場合は、信頼水準 75% における 95% 下限許容限界値を用いるが、本データでは試験を 3 体しか行っていないため値が非常に小さくなっている。モデル化するには仕様に合わせて理論式により剛性及び耐力を設定することも可能である。

●特性値 (実験値)

	K (kN/mm)	Py (kN)	Pmax (kN)	Pu (kN)	δ_y (mm)	δ_v (mm)	δ_{pmax} (mm)	δ_u (mm)
No.1	19.4	87.1	127.8	113.4	4.5	5.9	21.2	24.6
No.2	18.5	88.4	130.1	116.3	4.8	6.3	23.0	25.2
No.3	10.7	88.0	129.6	108.6	8.2	10.1	24.6	25.9
平均値	16.2	87.8	129.2	112.8	5.8	7.4	22.9	25.2
50% 下限	—	87.5	128.7	111.2	—	—	—	—
5% 下限	—	86.1	126.0	102.6	—	—	—	—

K: 剛性 Py: 降伏耐力 Pmax: 最大耐力 Pu: 終局耐力 δ_y : 降伏変位 δ_v : 降伏点変位
 δ_{pmax} : 最大耐力時の変位 δ_u : 終局変位
 50% 下限: 信頼水準 75% における 50% 下限許容限界値
 5% 下限: 信頼水準 75% における 95% 下限許容限界値

●荷重変形

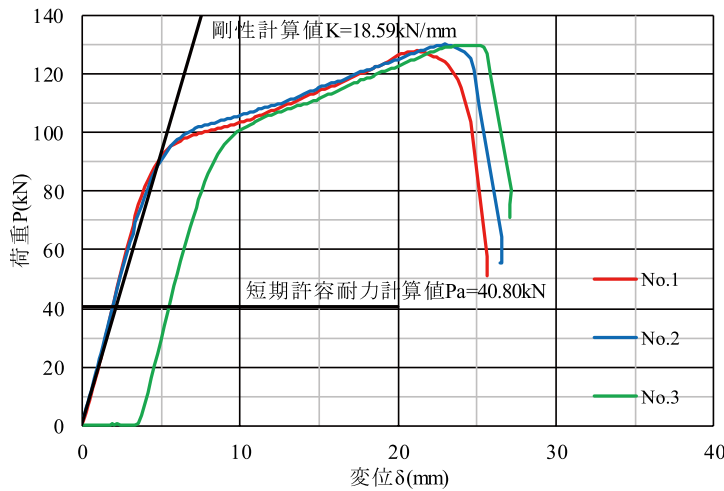

●破壊性状

ボルトの曲げ降伏後にボルトの破断により耐力が低下した。



ボルトの曲げ降伏後



ボルトの破断

要材
素料

接合
具員

接合
部

部組
材立

屋
根

柱

梁

ト
ブ
ス
レ

壁

床

集
成
材

≡

製
材

合
板

そ
の
他