


# 原プロパンからの

# ちょっといいお話！！

## 今回は、水道凍結してしまった時の対処法。

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。  
新年最初のお手紙は水道管が凍結してしまった場合の対処法です。昨年も同様のお手紙をお配りしましたが、いつまた同等の寒波が来るかもわかりません。先月のと一緒に保管しておけばいつか役に立つと思いますよ！

家全体で水が出ないのか、お湯だけが出ないかは重要な判断点でもあります。  
②番目の原因以外は業者を呼ぶか、とけるのを待つほかないと思います。  
また、業者を呼んでも即日対応が難しい場合もあります。

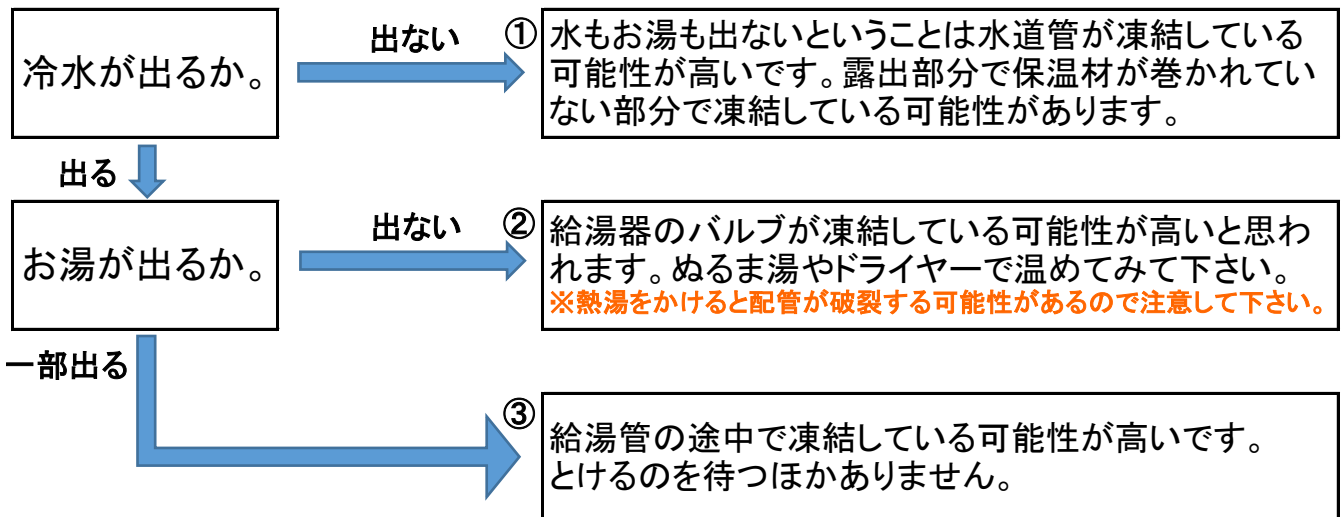

一番に凍りやすいのは給湯器のバルブです。上の表で②になった場合はバルブを温めてみてください。ぬるま湯もいいですが、気温も低くすぐ冷たくなってしまいますので、**ドライヤーで温めるのがオススメです。**

水道管の凍結で多い原因は給湯器入り口側にあるバルブの凍結です。どうしても他の管に比べて水の通り道が狭く凍りやすいのです。水は出るがお湯側が出ない場合は一番に疑っていいと思います。  
凍結してしまってからでは対応するのが難しい場合が多々あります。事前に対策するのが一番の有効手段です！  
もし、先月のを失くされて、ご入用方はお問い合わせ下さい！

年末年始は皆様いかがお過ごしでしたか？  
私は3日に宇美町と大野城市の境にある大城山に登り、四王寺毘沙門詣りへ行ってきました。お詣りすることで一年間お金に不自由しないと伝えられているお堂で、商売人が良く参拝することで知られています。  
子供達も一緒に登ったのですが、0歳の息子を抱っこしての登山は大変でした(;´∀`)

慎太郎



原プロパン瓦斯有限公司  
〒811-2208 糟屋郡志免町吉原113-1  
TEL: 092-935-0371 FAX: 092-935-5794  
平成30年1月 第41号